



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

ЗВІТ

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЗА 2025 РІК



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

І. СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради знаходиться у власності територіальної громади міста Чернігова, в особі Чернігівської міської ради та підпорядковане управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Підприємство є юридичною особою.

Має відокремлене майно та самостійний баланс.

Рахунок підприємства UA 393535530000026004300930431 в філія Чернігівське ОУАТ «Ощадбанк».

Підприємство знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.


**Водозабір здійснюється виключно
з артезіанських свердловин**

КП «Чернігівводоканал» здійснює водозабір питної води виключно з підземних джерел.

Станом на кінець 2025 року водопостачання забезпечувалося 4-ма груповими водозаборами та окремо розташованими артезіанськими свердловинами.



Середньодобова подача в мережу за 2025 рік склала – 35,5 тис. м³/добу, що на 1% більше порівняно з попереднім роком

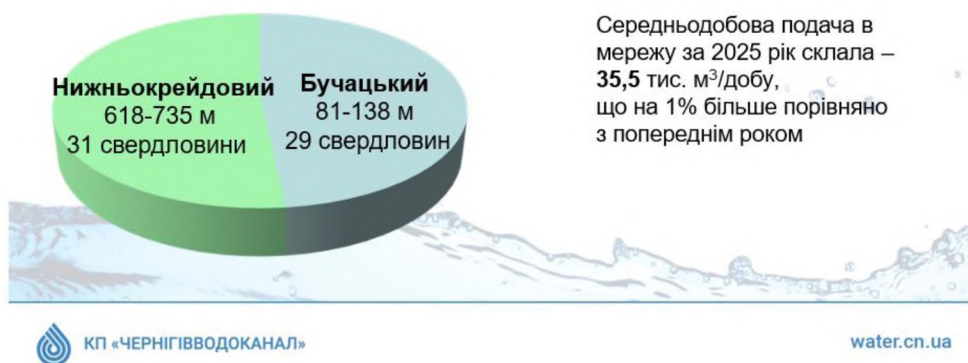


Водопостачання міста Чернігова на кінець 2025 року забезпечувалося 4-ма груповими водозаборами та окремо розташованими міськими артезіанськими свердловинами. Вода видобувається із двох підземних водоносних горизонтів.

До забору води придатні 60 артезіанських свердловин, з них: 31 свердловина – сеноман-нижньокрейдяного горизонту та 29 свердловин – бучацького горизонту. Діючі водозабори експлуатуються протягом 41-86 років.

При загальній потужності свердловин 115,0 тис. м³/добу середньодобова подача води у мережу за 2025 рік склала 35,5 тис. м³/добу, що на 2,5% менше минулорічного рівня.

Характеристика системи водопостачання

I підйом – артезіанські свердловини – 60
 II підйом – насосні станції – 5 (1 з них була зруйнована у 2022 році в результаті військової агресії РФ)
 III підйом – підвищувальні насосні станції – 44

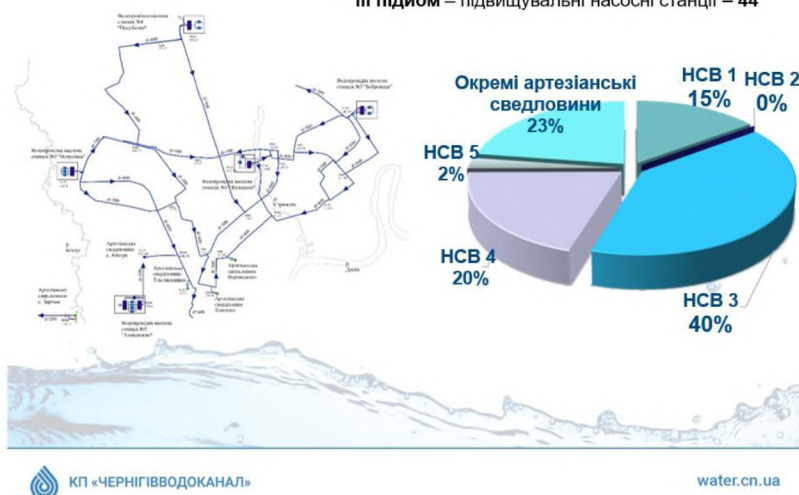


На балансі підприємства налічується 5 насосних станцій водопроводу другого підйому, три з яких були пошкоджені в результаті військової агресії з боку російської федерації, у тому числі ВНС № 2 «Подусівка», питома вага водопостачання якої у довоєнний час складала 34 %, досі не працює.

Основний підйом води у 2025 році здійснювався насосною станцією водопроводу №3 «Бобровиця» – 40%, окремо розташованими артезіанськими свердловинами - 23% , насосною станцією водопроводу №4 «Полуботки» – 20% та насосною станцією водопроводу №1 «Ялівщина» – 15%.

Подачу води у багатоповерхові будинки забезпечують 44 підвищувальні насосні станції.

Характеристика водопровідних мереж

Протяжність мереж – 559,1 км
 в т. ч. повністю амортизовані – 273,3 км (49 %)

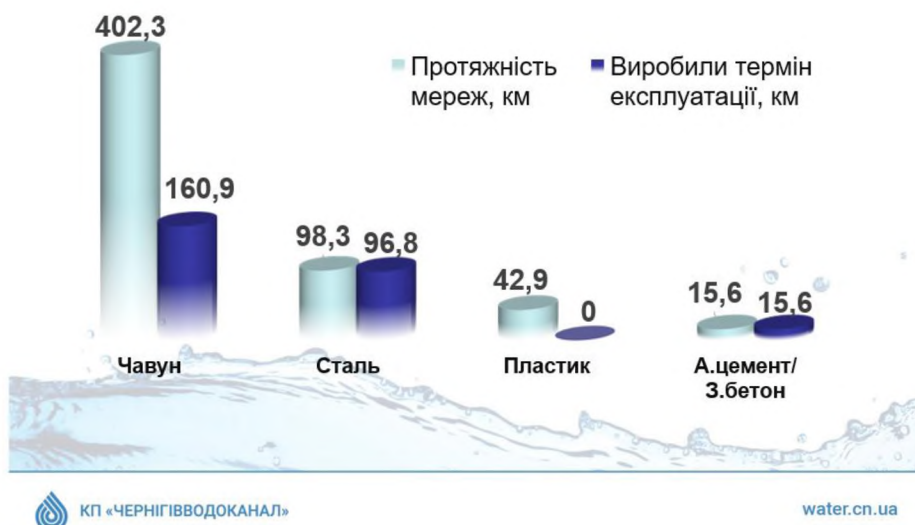

Протяжність водопровідних мереж складає 559,1 км, 273,6 км або 49% яких вже відробили свій термін експлуатації та потребують заміни.

Характеристика системи водовідведення



Також налічується 24 насосні станції каналізації загальною проектною потужністю 154,3 тис. м³/добу при фактичній продуктивності 41,2 тис. м³/добу.

Фактична потужність очисних споруд 33,9 тис.м3/добу, при проектній – 94,0 тис.м3/добу.


Стічні води проходять механічну, біологічну очистку та доочищення в біоставках. Технологія обробки осаду – зневоднення на мулових майданчиках.

Для забезпечення належного очищення стічних вод від азоту та фосфору необхідна повна комплексна реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Чернігова.

Характеристика каналізаційних мереж

Загальна протяжність мереж – 349,2 км


в т. ч. повністю замортизовані – 191,4 км (55 %)

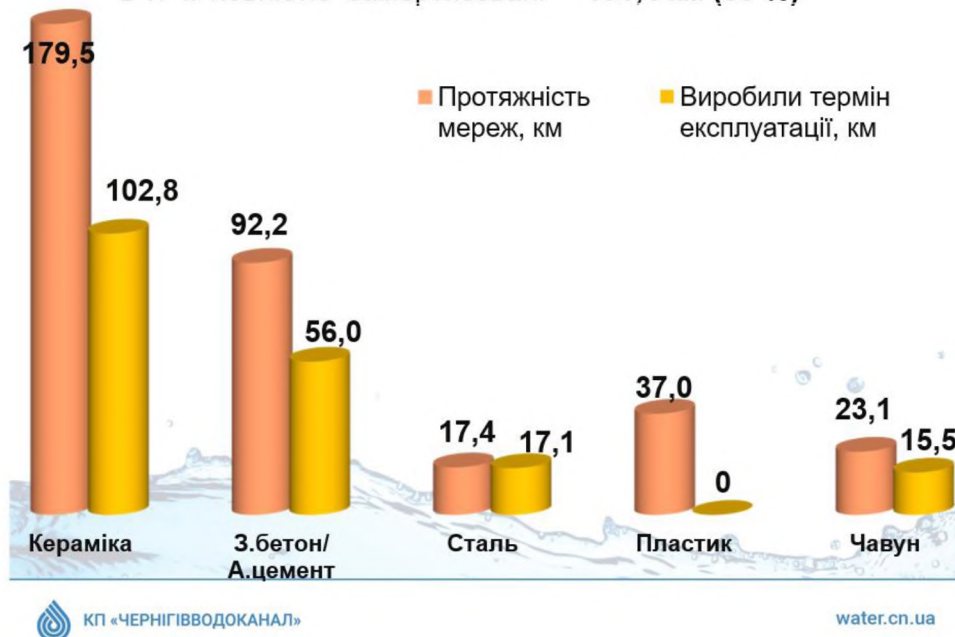

Протяжність каналізаційних мереж складає 349,2 км, з них 55 % відновили свій термін експлуатації.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Подача, реалізація, втрати 2010-2025 рр.
(середньодобова, тис. м³)

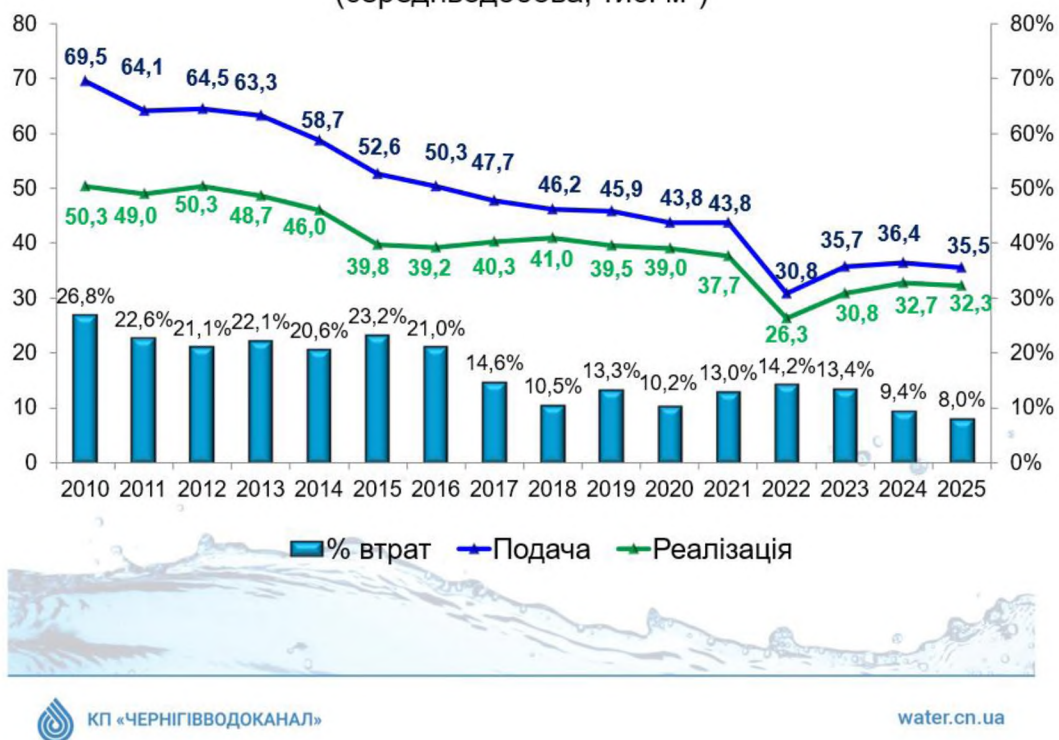


За підсумками 2025 року водоспоживання мешканцями міста Чернігова залишилося майже на минулорічному рівні, але на 14% менше довоєнного рівня. Втрати води у 2025 році становили 8 %.

Динаміка обсягів водопостачання, тис. м³



По відношенню до попереднього року у 2025 році відбулося незначне зменшення обсягів реалізації по всім категоріям споживачів.

Фінансовий результат від операційної діяльності, млн грн

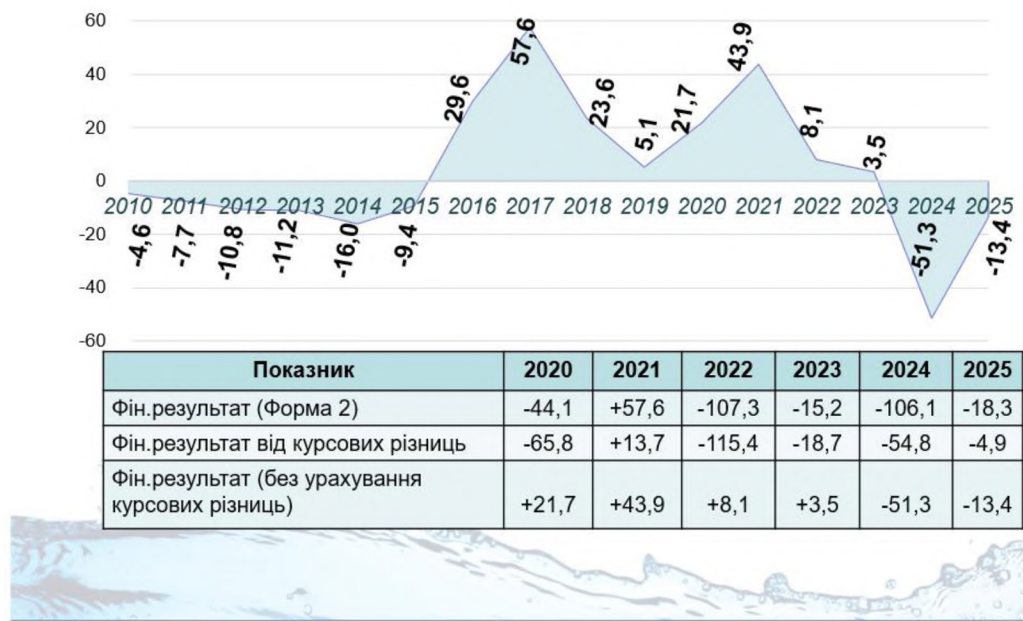

Показник	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Фін.результат (Форма 2)	-44,1	+57,6	-107,3	-15,2	-106,1	-18,3
Фін.результат від курсових різниць	-65,8	+13,7	-115,4	-18,7	-54,8	-4,9
Фін.результат (без урахування курсових різниць)	+21,7	+43,9	+8,1	+3,5	-51,3	-13,4



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Відповідно до Звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2025 рік підприємство отримало значно збиток у розмірі 18,3 млн грн (без урахування фінансового результату від курсових різниць - 13,4 млн грн), що спричинено невстановленням економічно обґрунтованих тарифів.

Результати фінансово-господарської діяльності

ПОКАЗНИК	Сума, тис. грн. без ПДВ		Приріст 2025 / 2024 р., %
	2024 р.	2025 р.	
Всього доходів	447 129,2	520 250,3	+16,4
1. Чистий дохід	358 352,5	407 830,3	+13,8
1.1. водопостачання, водовідведення	321 136,0	368 679,9	+14,8
1.2. доходи від плати за абонентське обслуговування	22 963,7	25 664,6	+11,8
1.3. доходи від реалізації інших послуг	14 252,8	13 485,8	-5,4
2. Інші операційні доходи	40 699,2	71 146,3	+74,8
2.1. доходи від перевищення ГДК	15 025,5	29 756,0	+98,0
2.2. доходи від безоплатноодержаних активів	22 874,4	26 256,0	+14,8
2.3. фінансування з міського бюджету	0	11 928,1	-
2.3. інші операційні доходи	2 799,3	3 206,2	+14,5
3. Інші доходи	47 357,7	40 700,6	-14,1
3.1. доходи від оприходування ОЗ та зносу на б/о ОЗ	43 964,0	19 593,5	-55,4
3.2. доходи від курсових різниць	3 393,7	21 107,1	+521,9
4. Коригування відстрочених податкових зобов'язань по податку на прибуток	719,8	573,1	-20,4
Всього витрат	553 200,0	538 583,6	-2,6
1. Собівартість	379 841,4	423 730,4	+11,6
2. Адміністративні витрати	13 134,7	15 299,1	+16,5
3. Витрати на збут	24 279,8	26 026,9	+7,2
4. Інші операційні витрати	44 058,3	22 059,8	-49,9
в т.ч. пеня за кредит Світового банку	36 708,1	10 084,1	-72,5
5. Фінансові витрати	30 446,0	25 424,0	-16,5
6. Інші витрати (без витрат від курсових різниць)	3 309,6	1,0	-100
7. Витрати від курсових різниць	58 130,2	26 042,4	-55,2
Фінансовий результат (по Формі 2)	-106 070,8	-18 333,3	-82,7
Фінансовий результат (без курсових різниць)	-51 334,3	-13 398,0	-73,9



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році доходи КП «Чернігівводоканал» склали 520 250,3 тис. грн без ПДВ

Порівняно з 2024 роком доходи від ліцензованого виду діяльності – надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення збільшились на 14,8%.

Витрати підприємства за звітний рік склали 538 583,6 тис. грн без ПДВ, при цьому порівняно з попереднім роком собівартість збільшилась на 11,6%.

Сплачені податки, млн грн

Найменування	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Плата за користування надрами	5,68	8,46	7,66	8,32	9,28	11,31
Спец. податки (екологічний, водокористування, земельний)	5,28	5,43	4,92	8,12	10,49	14,54
ПДВ	22,83	36,44	28,14	4,36	0,00	2,83
ЄСВ	17,35	19,60	18,64	21,56	26,35	29,61
ПДФО та військовий збір	15,94	17,93	16,92	19,74	24,78	32,13
ВСЬОГО	67,08	87,86	76,28	62,10	70,90	90,42




КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua


У 2025 році КП «Чернігівводоканал» сплатило 90,42 млн грн податків до бюджетів всіх рівнів.

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення по КП «Чернігівводоканал»

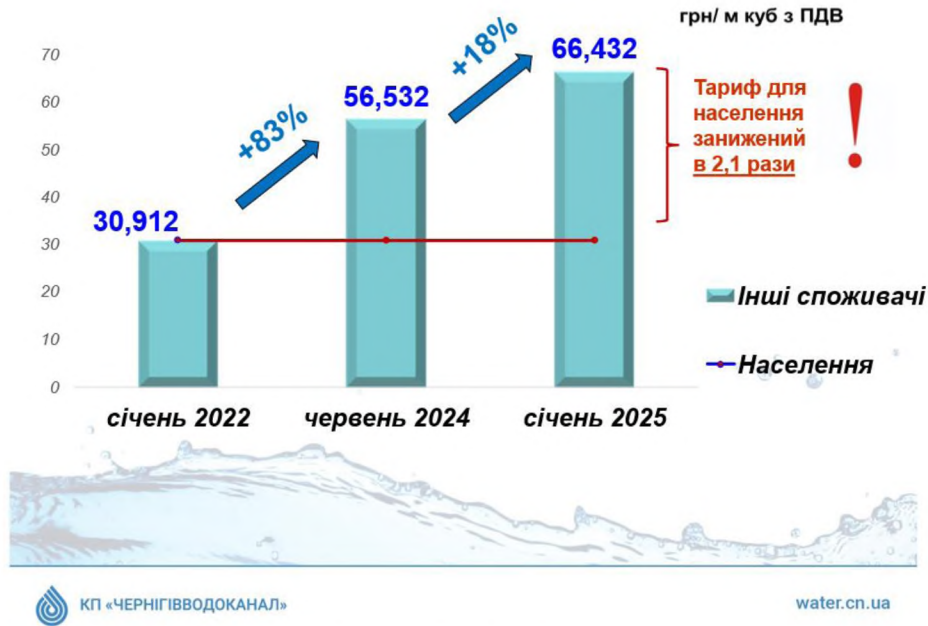

У 2025 році Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг з 01.01.2025 встановила тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, проте, відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП №2322 від 24.12.2024, тарифи для населення залишила на тих, що застосовувались станом на 24.02.2022 року.

Структура обсягів надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2025 році

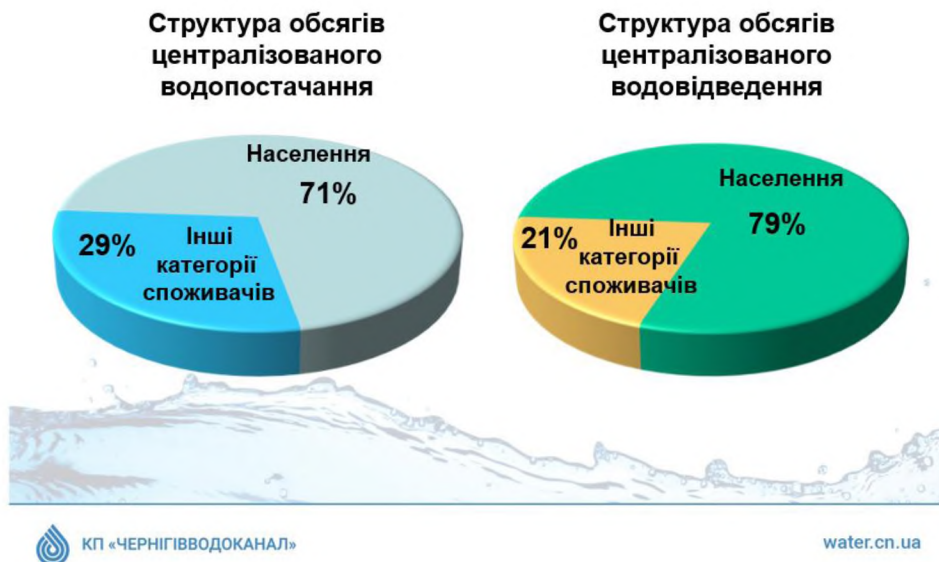

Враховуючи, що переважна частка споживачів це саме населення, обмеження застосування економічно обгрунтованих тарифів призводить до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану підприємства.

Недофінансування у 2023-2025 роках

Розрахунок недоотриманих коштів КП "Чернігівводоканал" ЧМР за 2023-2025 роки										
№ з/п	Найменування		01.07.2023-31.08.2023	01.09.2023-31.12.2023	2023 рік	01.01.2024-31.05.2024	01.06.2024-31.12.2024	2024 рік	2025 рік	2023-2025 роки
1	Економічно обґрунтований тариф без ПДВ ¹ , грн/м ³	ЦВП	15,99	18,60		18,60	23,70		28,92	
		ЦВВ	16,52	18,68		18,68	23,41		26,44	
2	Встановлений тариф без ПДВ ² , грн/м ³	ЦВП	12,97	12,97		12,97	12,97		12,97	
		ЦВВ	12,79	12,79		12,79	12,79		12,79	
3	Відхилення, грн/м ³ (п.1-п.2)	ЦВП	3,02	5,63		5,63	10,73		15,95	
		ЦВВ	3,73	5,89		5,89	10,62		13,65	
4	Обсяги реалізації ³ , м ³	ЦВП	1 846 256,855	3 787 385,259	5 633 642,114	4 923 046,423	5 074 142,790	9 997 189,213	8 411 181,252	
		ЦВВ	1 593 431,952	3 378 164,936	4 971 596,888	4 440 993,964	4 843 203,917	9 284 197,881	8 252 727,994	
5	Розрахункова втрачена вигода (п.3*п.4), грн	ЦВП	5 575 695,70	21 322 979,01	26 898 674,71	27 716 751,36	54 445 552,14	82 162 303,50	134 158 340,97	243 219 319,18
		ЦВВ	5 943 501,18	19 897 391,47	25 840 892,65	26 157 454,45	51 434 825,60	77 592 280,05	112 649 737,12	216 082 909,82
			11 519 196,88	41 220 370,48	52 739 567,36	53 874 205,81	105 880 377,74	159 754 583,55	246 808 078,09	459 302 229,00

Недофінансування через невстановлення економічно обґрунтованих тарифів та обмеження їх застосування для всіх категорій споживачів за 2023-2025 рр. складає **459 302 229,00 грн**, у тому числі:

2023 р. – 52 739 567,36 грн

2024 р. – 159 754 583,55 грн

2025 р. – 246 808 078,09 грн



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Незважаючи на відсутність на законодавчому рівні мораторію, встановлення НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення у 2025 році не відбулося.

З цієї причини загальний розмір недофінансування КП «Чернігівводоканал» становить понад 459,3 млн грн, у тому числі 246,8 млн грн за звітний рік.


На даний час Київським окружним адміністративним судом відкрито провадження в адміністративних справах:

- №320/26784/23 за позовом Асоціації «Укрводоканалекологія» про визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акту – Постанову НКРЕКП від 03.07.2023 №1218 «Про скасування деяких постанов НКРЕКП» в частині скасування постанов від 29.06.2023 №№ 1179-1183, 1185-1198, 1200-1204, 1206-1208, 1210, 1212 з моменту її прийняття.

- №320/43137/24 за позовом КП «Чернігівводоканал» ЧМР до НКРЕКП про визнання протиправними дій НКРЕКП в частині обмеження дії тарифів для населення, встановлених постановою НКРЕКП від 28.05.2024 №1029, та зобов'язання виключити пункт 2 з вищевказаної постанови.


- №320/4233/25 за позовом КП «Чернігівводоканал» ЧМР до НКРЕКП про визнання протиправними дій НКРЕКП в частині обмеження дії тарифів для населення, встановлених постановою НКРЕКП від 24.12.2024 № 2322, та зобов'язання виключити пункт 2 з вищевказаної постанови.

Доходи від надання інших послуг, тис.грн без ПДВ

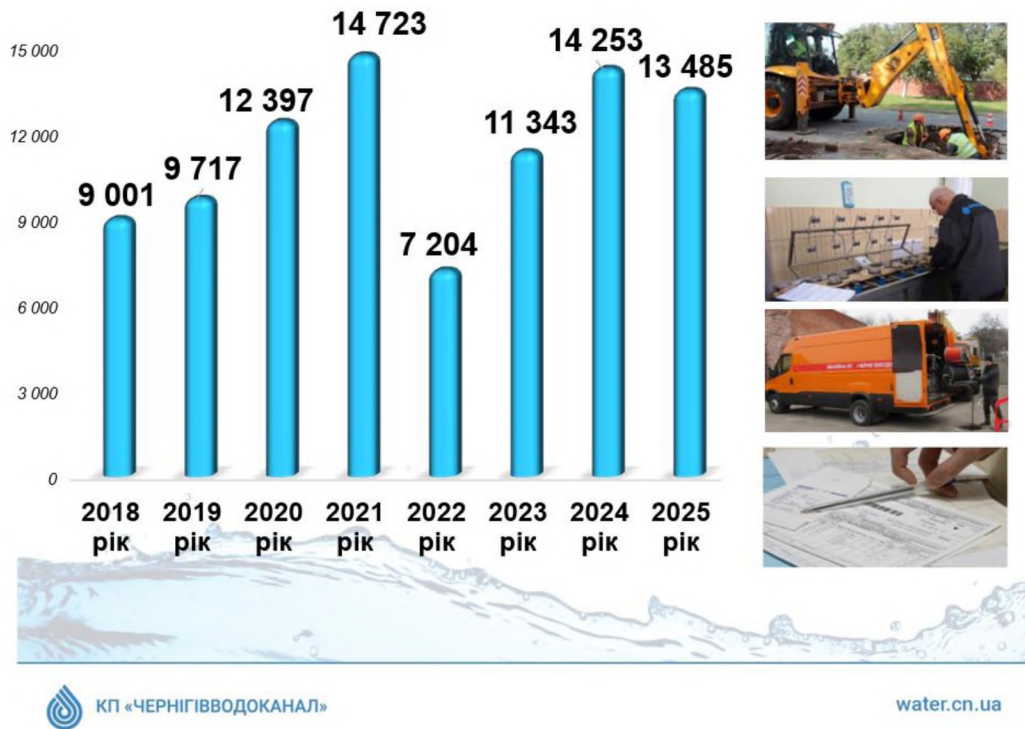

У звітному році надходження від додаткових видів діяльності становили 13 485 тис. грн без ПДВ.


Доходи від плати за перевищення ГДК, тис. грн без ПДВ

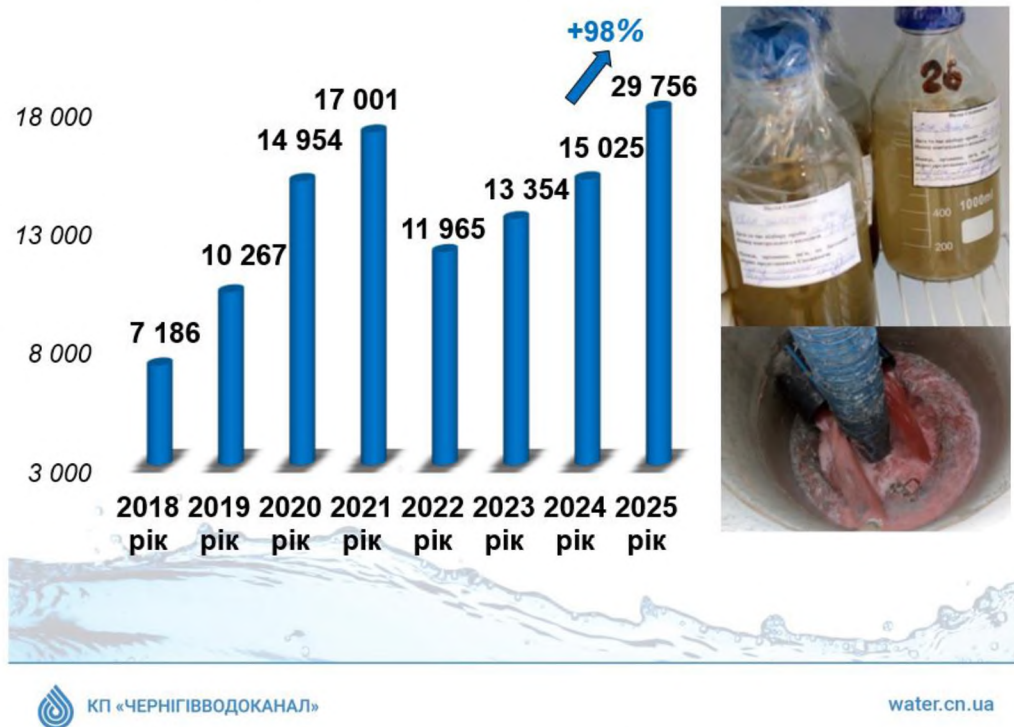

Плата за перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стоках у 2025 році склала 29 756 тис. грн без ПДВ, що майже вдвічі перевищило минулорічний показник.

Ремонт горловин колодязів із заміною люків

Роки	Кіл-ть люків, шт.	Вартість робіт, тис. грн з ПДВ
2017	282	2 723,8
2018	590	5 809,4
2019	521	5 308,0
2020	610	7 238,8
2021	471	6 370,3
2022	111	1 965,8
2023	131	1 273,7
2024	132	2 415,7
2025	48	938,6
Σ	2 896	34 044,1

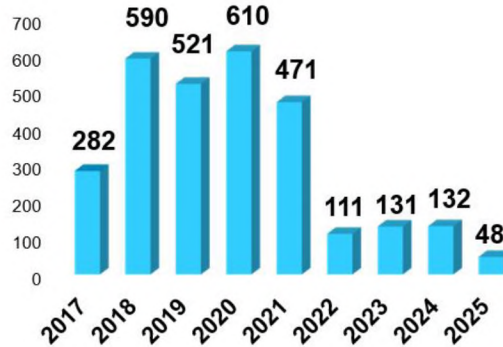

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»



water.cn.ua

За звітний рік працівниками ремонтно-будівельної ділянки підприємства було встановлено 48 люків. Всього за 2017-2025 роки, в рамках проведення ремонту об'єктів вуличної дорожньої мережі, виконані роботи по ремонту горловин колодязів за сучасною технологією на загальну суму 34 044,1 тис. грн з ПДВ зі встановленням 2 896 люків.

Звернення споживачів до диспетчерської служби підприємства



Опрацьовано звернень

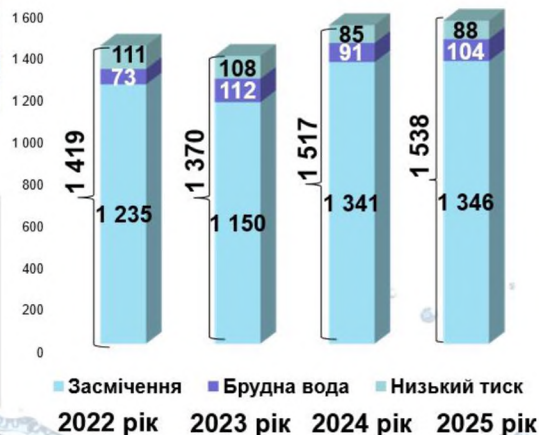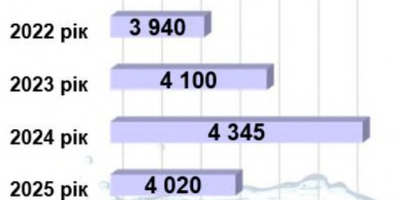


КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Протягом 2025 року диспетчерською службою було прийнято 4 020 звернень від споживачів. Основні скарги, з якими звертались це засмічення каналізаційних мереж – 1 346 звернень, на брудну воду та низький тиск води в мережі водопостачання – 104 та 88 скарг відповідно.

Заміна ділянок водопроводів та кількість аварійних ситуацій у 2022 - 2025 роках

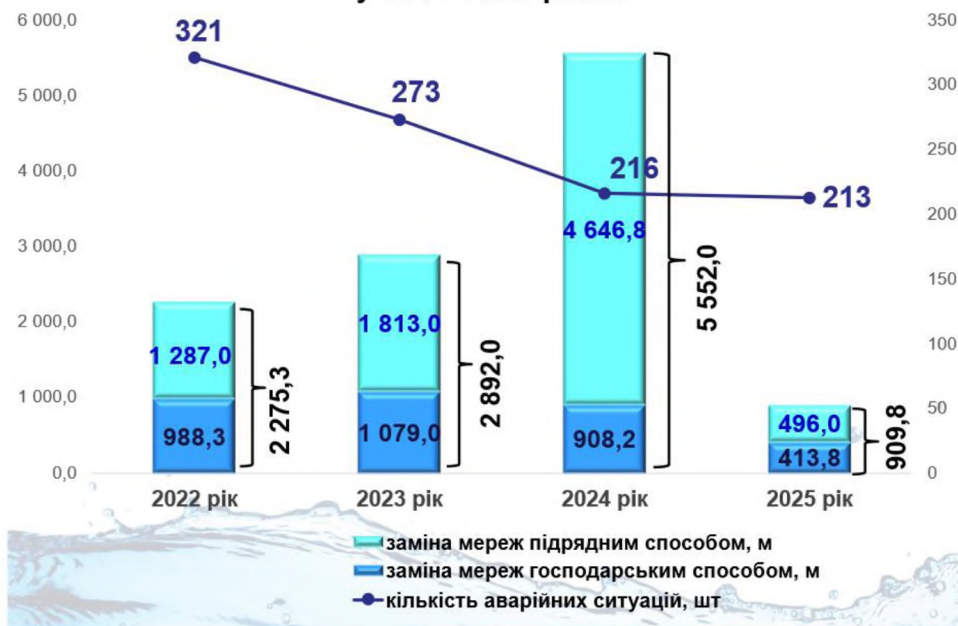

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Протягом 2025 року службою водопровідних мереж ліквідовано 213 аварійних ситуацій, що є найнижчим показником за попередні роки. У звітному році замінено майже 910 м мереж централізованого водопостачання.

Заміна ділянок каналізаційних мереж та кількість аварійних ситуацій у 2022 - 2025 роках




КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

У 2025 році службою каналізаційних мереж підприємства усунуто 35 аварійних ситуацій та замінено 1374,0 м каналізаційних колекторів.

Виявлені самовільні підключення до мереж водопостачання та водовідведення

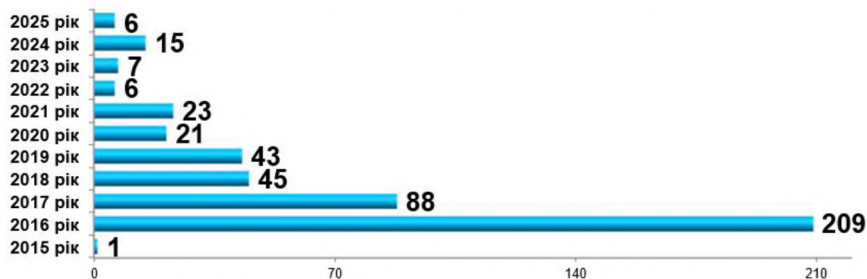

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Протягом останніх років у значно меншій кількості, але все ж таки продовжується виявлення абонентів, які безобліково споживають воду.

У 2025 році виявлено та взято на облік 6 таких абонентів.

ІІІ. ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025

Дт заборгованість, (тис. грн) у тому числі:	68 126,8
населення	60 486,2
ОТКЕ, ТКЕ	5 660,6
бюджет	426,8
підприємства	1 553,2




КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Дебіторська заборгованість споживачів за отримані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 31.12.2025 по КП «Чернігівводоканал» становить 68 126,8 тис. грн.

**Структура дебіторської заборгованості за спожиті
послуги з централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення**

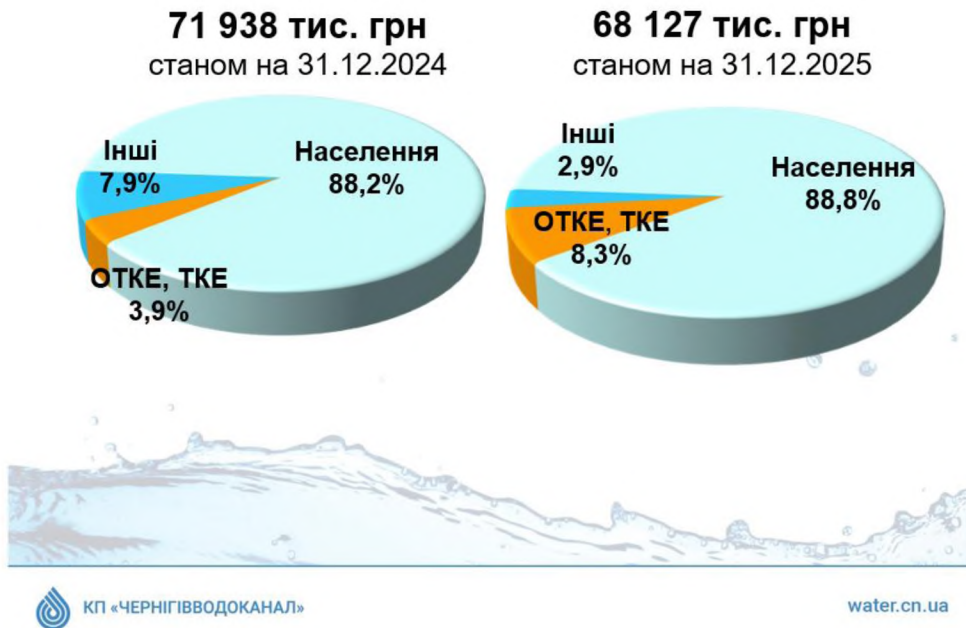


У відсотковому співвідношенні заборгованість населення майже не змінилась, бюджетних установ, підприємств – зменшилась, також на кінець звітного року мала місце заборгованість теплопостачальних організацій за отримані послуги.

Відсоток оплат населення за період 2019-2025 рік



Дебіторська заборгованість населення 2019-2025 рік

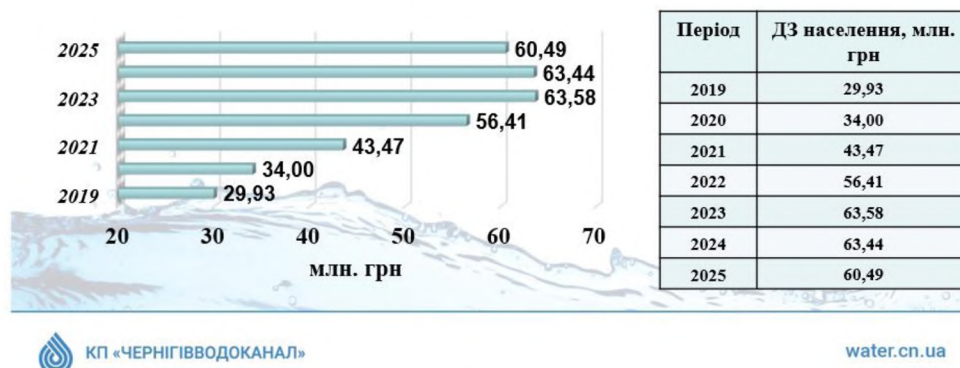

Рівень оплат за спожиті у 2025 році послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення склав 101,3 %.

При цьому заборгованість порівняно з початком звітного року зменшилась майже на 3 млн грн.

Результати роботи по стягненню заборгованості

	Порушено судових справ				Укладено договорів реструктуризації			
	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Кількість, шт.	645	1 237	1 027	801	15	46	90	85
Сума, тис. грн	5 852,5	10 073,0	10 201,1	7 384,9	47,0	228,0	758,8	795,0
Стягнуто, тис. грн	4 235,3	9 644,0	14 023,1	15 082,5	8,7	173,0	670,8	882,0




КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Для зменшення дебіторської заборгованості населення за надані послуги протягом 2025 року проводилась роз'яснювальна робота та позовна робота з боржниками. Було порушено 801 судову справу на суму 7 384,9 тис. грн, винесено 686 судових рішень на суму 6 371,3 тис. грн та передано на примусове виконання 1 481 судових наказів на суму 9 081,2 тис. грн. В цілому за звітний рік стягнуто 15 082,5 тис.грн.

Структура кредиторської заборгованості (без урахування поточних зобов'язань по сплаті кредиту МБРР)

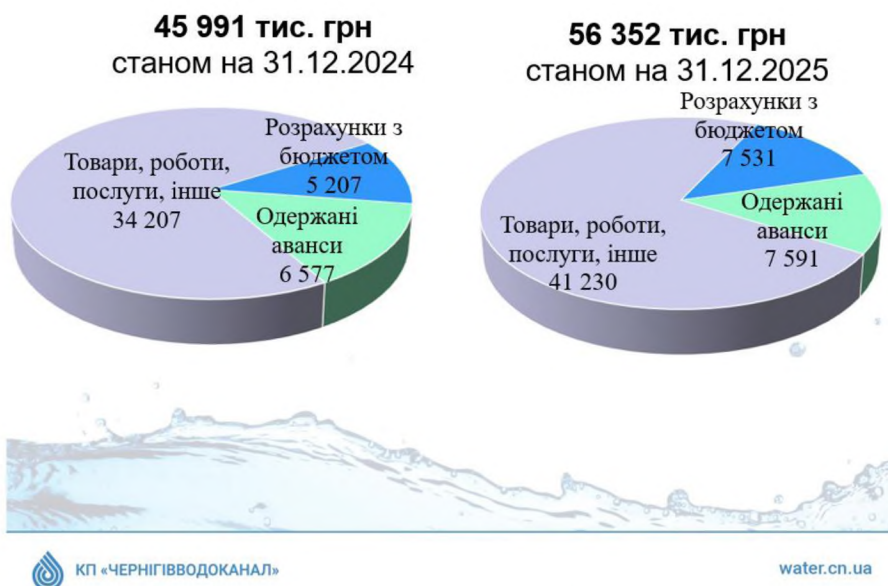

Станом на 31.12.2025 кредиторська заборгованість (без урахування поточних зобов'язань по сплаті кредиту перед МБРР) становила 56 352 тис. грн що на 22,5% більше порівняно з минулим роком, переважно за рахунок суттєвого зростання кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги до 41 230 тис. грн. Заборгованість по розрахунках з бюджетом та за одержаними авансами також збільшилась і склала 7 531 тис. грн та 7 591 тис. грн відповідно.

IV. СТАН РОЗРАХУНКІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ



КП «Чернігівводоканал» є одним з учасників проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні», в рамках реалізації якого на впровадження заходів з реконструкції систем водопостачання та водовідведення, модернізацію енергоємного обладнання було залучено кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку на загальну суму 22 830 000,00 дол. США.


Стан розрахунків за кредитними зобов'язаннями перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Загальна сума кредиту МБРР	22 830 000,00 \$	
Погашено станом на 31.12.2025	11 548 999,20 \$	50,59%
Непогашений залишок, у тому числі:	11 281 000,80 \$	49,41%




Станом на 31.12.2025 загальний розмір непогашеного залишку основної суми боргу (тіла кредиту) 11 281 000,80 дол. США, що становить 49,41 % від загальної суми запозичення. Повністю розрахуватись за кредитними зобов'язаннями підприємство має до 15.10.2027.

Погашення кредитних зобов'язань у 2018 – 2025 роках

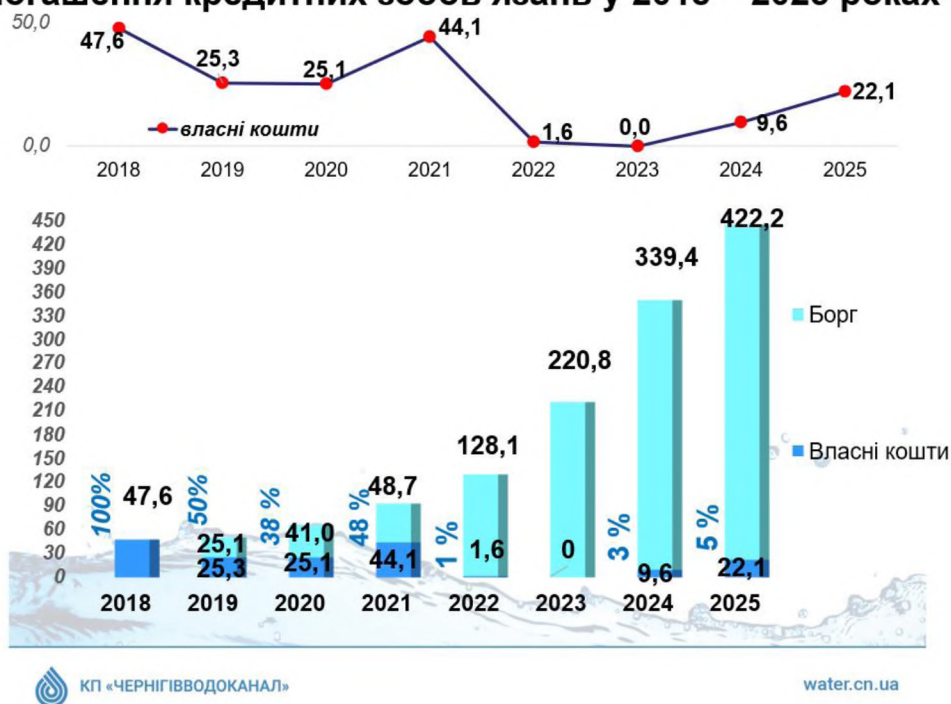

Загальний обсяг простроченої заборгованості на кінець 2025 року становить 9 960 829,42 дол. США (або 422 217 645,29 грн), крім того, пеня з 15.09.2019 по 14.10.2025 – 55 688 968,08 грн. Виникнення простроченої заборгованості та неможливість проведення розрахунків за кредитними зобов'язаннями спричинено несвоєчасністю прийняття НКРЕКП відповідних постанов, неповним переглядом собівартості послуг та застосуванням для населення тарифів які діли станом на 24.02.2022.

Споживачі та держава – кредит МБРР = 95,5 млн грн

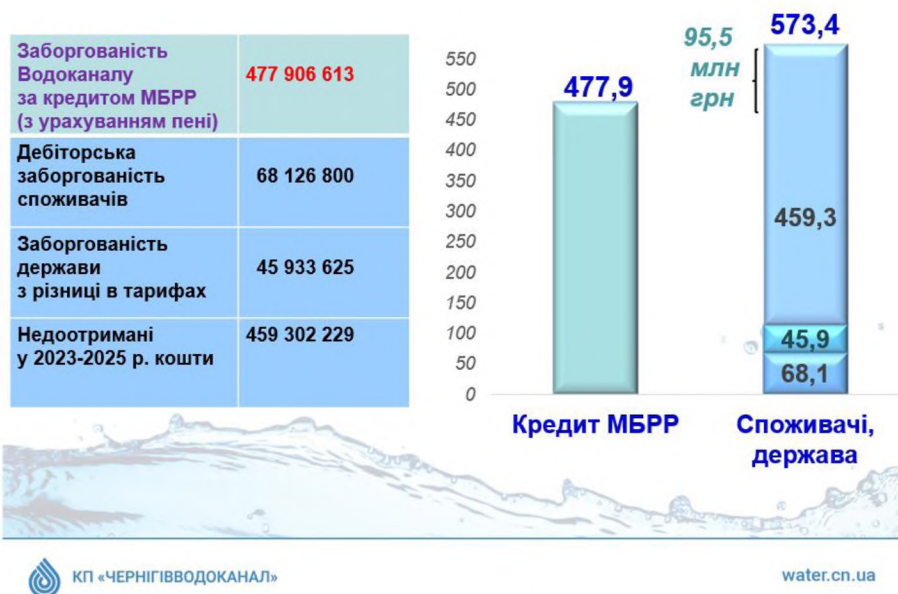

Сумарна заборгованість держави з різниці в тарифах, заборгованість споживачів за отримані послуги та розрахунковий обсяг недоотриманих коштів перевищує борг підприємства за кредитом перед МБРР на 95,5 млн грн.

V. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Соціально-економічні показники

Показник	Од-вим	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол	571	526	496	489	496
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн	13 176	13 557	16 646	20 800	22 961
Збільшення ЗП	%	+13,7%	+2,9%	+22,8%	+25,0%	+10,4%




КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

У 2025 році середньооблікова чисельність штатних працівників склала 496 чоловік, середньомісячна заробітна плата збільшилась на 10,4% у порівнянні з минулим роком та становила 22 961 грн/місяць.

Середньомісячна заробітна плата (без врахування призупинених трудових договорів)

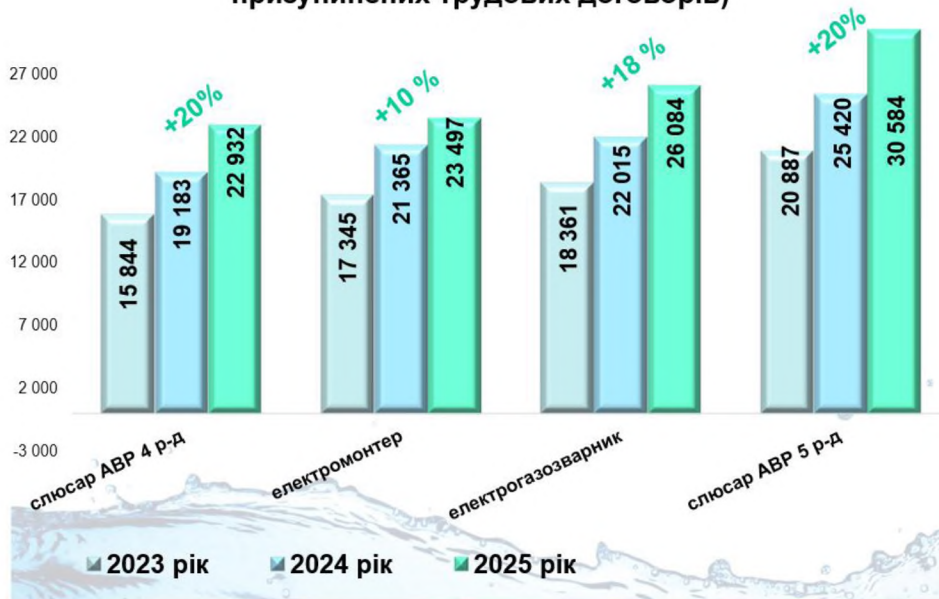

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

У розрізі окремих професій відбулось наступне збільшення середньомісячної заробітної плати порівняно з минулим роком: слюсар аварійно-відновлювальних робіт IV та V розрядів на 20%, електромонтер на 10,0%, електрогазоварник на 18%. Середній вік працівників по підприємству на 31.12.2025 становить 51 рік (серед слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, електромонтерів, та електрогазоварників на підприємстві 49-57 років).

VI. ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЙНИХ ЗАХОДІВ У 2025 РОЦІ ТА ПЛАНИ ВІДНОВЛЕННЯ

Капітальні інвестиції у 2025 році (тис. грн без ПДВ)

Всього, у тому числі:	177 407,7
реконструкція та модернізація	106 985,6
придбання обладнання та нематеріальних активів	18 219,7
капітальні ремонти та капітальне будівництво	52 202,4



Кошти підприємства

153 046,5

Благодійна допомога

20 489,4

Бюджетні кошти

3 871,8



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»


water.cn.ua

У 2025 році обсяг капітальних інвестицій, спрямованих КП «Чернігівводоканал» на відновлення та поліпшення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, склав 177 407,7 тис. грн без ПДВ, у тому числі: на реконструкцію та модернізацію – 106 985,6 тис. грн без ПДВ; на придбання обладнання, техніки та нематеріальних активів – 18 219,7 тис. грн без ПДВ; на капітальні ремонти та будівництво – 52 202,4 тис. грн без ПДВ. У розрізі джерел фінансування, відповідно до актів виконаних робіт, на реалізацію інвестиційних заходів спрямовано кошти підприємства у розмірі 153 046,5 тис.грн, а також 3 871,8 тис.грн бюджетних коштів та 20 489,4 тис. грн благодійної допомоги.

Виконання інвестиційних програм за рахунок амортизаційних відрахувань у 2025 р.



Інвестиційна програма на 2025 рік була схвалена постановою НКРЕКП від 24.06.2025 № 952, з урахуванням змін внесених постановою НКРЕКП від 23.12.2025 № 2191

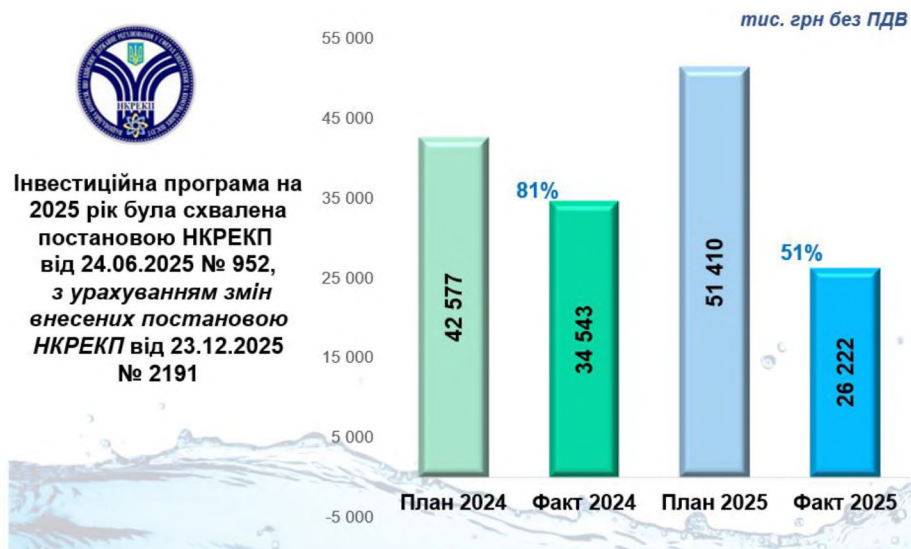

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Інвестиційна програма КП «Чернігівводоканал» на 2025 рік схвалена Постановою НКРЕКП від 24.06.2025 № 952. Постановою НКРЕКП від 23.12.2025 № 2191 схвалені зміни до Інвестиційної програми.

За рахунок амортизаційних відрахувань протягом звітного року виконано інвестиційних заходів на суму 26 222 тис.грн без ПДВ.

Неможливість забезпечення виконання передбачених інвестиційним планом заходів спричинена недостатністю обігових коштів через невстановлення економічно-обґрунтованих тарифів для населення, надходження від сплати отриманих послуг від якого складає 75% в сукупному обсязі доходів підприємства від ліцензованих видів діяльності.

Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм по вулиці Жуковського від насосної станції №1 «Ялівщина» до вулиці Грибоєдова в м. Чернігові

Загальна проєктна вартість – 22 920,70 тис. грн з ПДВ

Існуючий водопровід був збудований у 1968 році зі сталевих труб, які відпрацювали терміни надійної експлуатації та знаходились в аварійному стані.

Підприємством у 2024 – 2025 рр було розроблено проєктну документацію, проведено будівельні роботи з реконструкції водопроводу та здійснено введення в експлуатацію 496 м трубопроводу на загальну суму 22 403,22 тис. грн з ПДВ.



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Впродовж 2024-2025 років КП «Чернігівводоканал» було виконано заміну старого сталевих трубопроводу по вул. Жуковського, що пролягає від водопровідної насосної станції №1 «Ялівщина» до вулиці Олексія Сенюка, на сучасний поліетиленовий діаметром 560 мм разом із заміною існуючих колодязів та запірної арматури.

Загальна довжина заміненої ділянки становить 496 погонних метри. Вартість реалізації даного інвестиційного заходу склала 22 403,2 тис. грн з ПДВ.

Реконструкція водопровідного дюкеру через річку Стрижень від камери на території водопровідної станції №1, розташованої по вулиці Фікселя, 54 в м. Чернігів, до камери переключення по вулиці Волонтерів

Загальна проєктна вартість – 37 878,99 тис. грн з ПДВ

Існуючий водопровідний дюкер через р. Стрижень був збудований у 1977 році зі сталевих труб, які відпрацювали терміни надійної експлуатації та знаходились в аварійному стані.



У 2025 році розпочато та виконано роботи з реконструкції водопровідного дюкеру на загальну суму 24 435,34 тис. грн з ПДВ.

Завершення робіт заплановано у 2026 році.



water.cn.ua

У 2025 році виконано заміну водопровідного дюкеру, що пролягає в дві нитки через річку Стрижень від водопровідної насосної станції № 1 до вул. Волонтерів, загальною довжиною 302 погонних метри, а також збудовано камери переключення, замінено колодязі та встановлення сучасну запірну арматуру. Вартість виконаних робіт становить 24 435,34 тис. грн з ПДВ. Завершення робіт та введення в експлуатацію заміненої ділянки планується на початку 2026 року.

Реконструкція каналізаційної насосної станції № 9, розташованої по вул. Смирнова, 34 в м. Чернігові

Загальна проєктна вартість – 14 159,97 тис. грн з ПДВ

Існуюча насосна станція збудована у 1991 році та потребує реконструкції зі збільшенням продуктивності, у зв'язку з будівництвом централізованої каналізації по вул. Тичини, Смирнова, Мозирської тощо.



У 2025 році розпочато реконструкцію даної насосної станції і виконано робіт на загальну суму 3 159,66 тис. грн з ПДВ.

Завершення робіт заплановано у 2026 році.



water.cn.ua

У 2025 році було розпочато реконструкцію каналізаційної насосної станції № 9 у зв'язку з нагальною необхідністю збільшення її продуктивності та задля усунення ряду технічних недоліків, які унеможливають оперативне

обслуговування електричного обладнання насосної, що встановлено в окремому приміщенні котельні, куди відсутній постійний доступ працівників підприємства. Також в системі насосної станції відсутні сучасні решітки для відокремлення твердих часток в стічних водах, що призводить до засмічення насосних агрегатів та зменшує ресурс їх експлуатації.

У 2025 році виконано заміну насосного обладнання, встановлені нові шафи керування, проведено електротехнічні роботи, здійснено ремонт існуючого приймального резервуару з використанням сучасних полімерних технологій, встановлено нову будівлю насосної станції.

Загальна вартість виконаних робіт становить 3 159,66 тис. грн з ПДВ.

Введення об'єкта в експлуатацію планується на початку 2026 року.

Реконструкція системи повітрязабезпечення на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова протягом 2022 – 2025 років

Загальна кошторисна вартість – **193 629,120** тис. грн з ПДВ

Фактичні витрати – **80 018,7** тис. грн з ПДВ

Замінено повітрорудовки та трансформатори.



У 2025 році підприємство продовжувало роботи над реалізацію I черги проекту комплексної реконструкції каналізаційних очисних споруд «Реконструкція системи повітрязабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського району Чернігівської області».

У 2022 році було придбано нові турбоповітрорудовки та трансформатори.

У звітному році здійснювався технічний нагляд за проведенням робіт та будівельні роботи. На даний час вже забезпечено функціонування двох повітрорудовок.

За наявності фінансування реалізацію I етапу - реконструкцію системи повітрязабезпечення планується завершити у 2026 році.

Аварійний ремонт каналізаційного колектору діаметром 700 мм по вул. Текстильників у м. Чернігові – капітальний ремонт

Загальна проєктна вартість – 14 525,94 тис. грн з ПДВ

Внаслідок аварійної ситуації, яка сталась наприкінці 2024 року відбулась руйнація залізобетонного каналізаційного колектору по вул. Текстильників, який відпрацював терміни надійної експлуатації.



Для ліквідації наслідків аварії у 2025 році було виконано будівельні роботи з капітального ремонту ділянки колектора довжиною 73 м на загальну суму 14 046,13 тис. грн з ПДВ.



КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Крім реконструкцій КП «Чернігівводоканал» протягом 2025 року здійснювало аварійні ремонти. Так у звітному році замінено аварійну ділянку колектору в районі вул.Текстильників, що був збудований на початку 70-х років минулого століття, довжиною 73 погонних метри діаметром 900 мм на поліетиленові труби діаметром 900 мм методом горизонтально-направленого буріння з облаштуванням камер переключення. Через даний колектор, відводяться стічні води з території районів ЗАЗ, Масани, Стара та Нова Подусівка, Шерстянка. Вартість виконаних робіт склала 14 046,13 тис. грн з ПДВ.

Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) на каналізаційному колекторі діаметром 700 мм по вул. Дмитра Самоквасова від житлового будинку №10 до вул. Текстильників в м. Чернігів


Загальна проєктна вартість – 49 097,43 тис. грн з ПДВ

Внаслідок аварійної ситуації, яка сталась на початку 2025 року відбулась руйнація залізобетонного каналізаційного колектору по вул. Дмитра Самоквасова, який відпрацював терміни надійної експлуатації.

Для ліквідації наслідків аварії у 2025 році було виконано будівельні роботи з капітального ремонту ділянки колектора на загальну суму 22 268,97 тис. грн з ПДВ.



Завершення робіт та введення в експлуатацію заплановано у 2026 році.

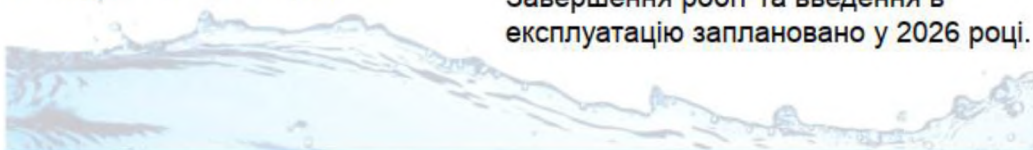


КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

Також у 2025 року в наслідок аварії на каналізаційному колекторі по вул. Дмитра Самоквасова, який був збудований у 1972 році із залізобетонних труб діаметром 700 мм, і в зоні впливу якого перебувають декілька великих мікрорайонів міста (Масани, ЗАЗ, Стара та Нова Подусівка, Шерстянка), що представлені багатоквартирною та приватною забудовами, соціально-побутовими та промисловими об'єктами, виконано заміну ділянки даного трубопроводу довжиною 340,5 погонних метрів методом горизонтально-направленого буріння разом із заміною каналізаційних колодязів. Загальна вартість виконаних робіт становить 22 268,97 тис. грн з ПДВ. Роботи продовжуються у 2026 році.

Встановлення системи моніторингу річкової води

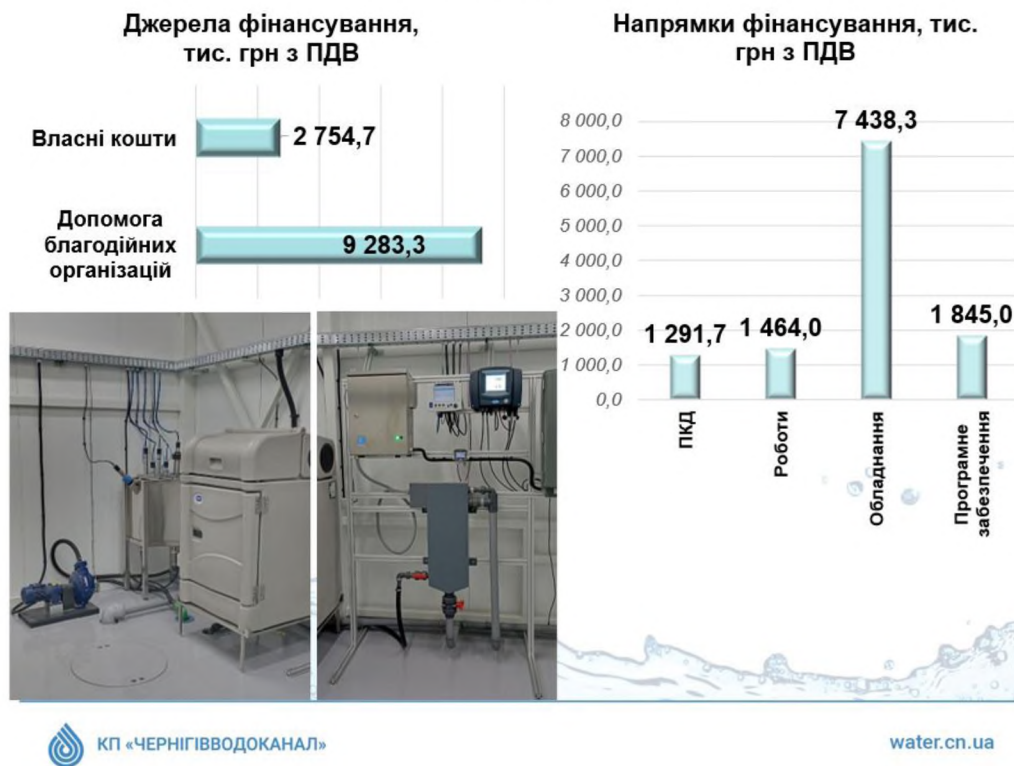

У 2025 році на базі КП «Чернігівводоканал» успішно реалізовано унікальний для України екологічний пілотний проєкт моніторингу якості поверхневих вод шляхом встановлення станції моніторингу води річки Стрижень.


Даний проєкт було впроваджено КП «Чернігівводоканал» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та завдяки спільними зусиллям з Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області.

Загальна кошторисна вартість проєкту становила 12,0 млн грн, з яких ПРООН було забезпечено придбання обладнання та програмне забезпечення на суму 9,3 млн грн, а витрати на проєктні та будівельні роботи забезпечено КП «Чернігівводоканал».

В подальшому масштабування проєкту на загальнодержавному рівні надасть можливість підвищити ефективність інтегрованого управління транскордонними водними ресурсами, відстежувати в реальному часі виникнення екологічних ризиків, встановлювати з високою вірогідністю локацію виникнення забруднення, визначати концентрацію основних речовин-забруднювачів, надаватиме актуальну інформацію про стан води, яка відбирається водоканалами для подальшої підготовки та очищення,

VII. СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автоматизація процесу обробки показників приладів обліку

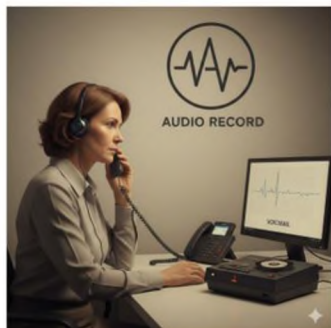


Щомісяця, надходило близько 25 тисяч телефонних дзвінків на автовідповідач з даними про показники приладів обліку.

Щомісяця, був задіяний персонал для обробки цих показників

Щомісяця, десять календарних днів витрачалось на обробку показників.

Завдяки розвитку технологій та розширенню можливостей ШІ, процес обробки вдалось повністю автоматизувати та досягти результативності у 70-75%.

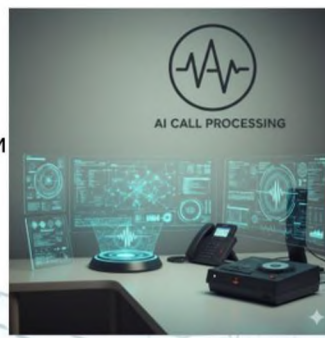

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

water.cn.ua

На комунальну підприємстві «Чернігівводоканал» впроваджено та широко використовуються сучасні інформаційні сервіси, які в значній мірі оптимізують роботу підприємства:

У 2025 році комунальне підприємство «Чернігівводоканал» продовжило роботу по даному напрямку, а саме автоматизувало та спростило найбільш ресурсоємний процес обробки показників приладів обліку, які щомісяця надходять на голосову пошту підприємства у вигляді аудіофайлу.

За допомогою Інтеграції алгоритмів штучного інтелекту від Google вдалось з високою вірогідністю правильно транскрибувати аудіо файли, визначити дані, які в них знаходяться та покласти у базу даних для подальшої обробки.

Був реалізований подвійний алгоритм перевірки, що дозволило обробляти автоматично 70-75% всіх аудіофайлів зі 100% точністю.

Залишок аудіофайлів, які не були оброблені з причин поганого зв'язку, нерозбірливої мови тощо, направляються оператору на доопрацювання за допомогою механізму автообзвону, який вже був раніше реалізований на підприємстві та доопрацьований під поточні задачі. Номері телефонів потрапляють у список завдання іншому роботу, який здійснює інформування споживачів про неможливість обробки наданих показників з технічних причин.

Статистика роботи сервісу за півроку показала що, даний напрямок є актуальним і інтеграція штучного інтелекту у бізнес процеси підприємства дієвий та приносить свої результати.

Статистика роботи ШІ за 2025 рік



Автоматизація процесу обробки аудіо файлів дозволила зекономити трудовий та часовий ресурс та перерозподілити обов'язки співробітників для виконання виробничих завдань.

Розбудова системи дистанційного зняття показників ПО



У 2025 році підприємство продовжувало роботу у напрямку розбудови комерційного обліку та автоматизації процесу зняття показників приладів обліку. Було встановлене обладнання для зчитування даних на частоті 868 МГц та розширення зони охоплення.

Упродовж 2025 року КП «Чернігівводоканал» забезпечувало надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у безперервному режимі. Водночас, у зв'язку з невстановленням НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів для основної категорії споживачів (населення), підприємство здійснювало діяльність в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

За таких обставин фінансування спрямовувалося першочергово на критично необхідні витрати, пов'язані із забезпеченням стабільної та безперебійної роботи об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення. Застосований управлінський підхід відповідає принципу безперервності діяльності та був націлений на недопущення зупинення технологічних процесів і переривання надання життєво необхідних послуг.

В умовах наявних фінансових обмежень підприємство діяло в межах фактичних ресурсних можливостей, забезпечуючи мінімально достатній рівень операційної стійкості та виконання своїх функцій із надання базових комунальних послуг.

Директор КП «Чернігівводоканал»



Сергій МАЛЯВКО

Заступник директора з питань економіки

Наталія МУЗИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Лариса БОРДОНОС